

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **Produktbild**

























Abbildung ähnlich

# Power on board - 100% Sicherheit, 100% Integration, 100% Wirtschaftlichkeit:

Die kompakte und rationelle Lösung für UL-600V-Applikationen im unteren Leistungsbereich bis 12kVA

- 29 A bei 630V (IEC)
- 20 A bei 600 V (UL)
- Einzelkammersteckgesicht
- Klemmbereich: 0,08 4 mm<sup>2</sup> / AWG 28 12

Der Erfüllungsgehilfe bei der Gerätezulassung:

- erfüllt die Anforderungen für 600 V nach UL 508 / UL840.
- erfüllt die erhöhten Anforderungen an den Berührungschutz gem. IEC68100-5-1

Die Schlankheitskur für mehrstufige Geräteserien: Reduzieren Sie Baugröße und Kosten im hochvolumigen, unteren Leistungsbereich - ohne Kompromisse bei der Zulassung!

#### **Allgemeine Bestelldaten**

. rodant no.mzumom	UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12
Produkt-Kennzahlen	IEC: 630 V / 29 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>
VPE	30 Stück
GTIN (EAN)	4032248864362
Тур	BLZ 7.62HP/05/180LR SN BK BX
BestNr.	<u>1093460000</u>
	Klemmbereich, max.: 4 mm², Box
	7.62 mm, Polzahl: 5, Zugbügelanschluss,
Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker,



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

### **Abmessungen und Gewichte**

Höhe	18,3 mm	Höhe (inch)	0,72 inch
Nettogewicht	14 g	Tiefe	23,4 mm
Tiefe (inch)	0,921 inch		

### Systemkennwerte

Produktfamilie	OMNIMATE Power - Serie	Anschlussart	
	BL/SL 7.62HP		Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik	Zugbügelanschluss	Raster in mm (P)	7,62 mm
Raster in Zoll (P)	0,3 inch	Polzahl	5
L1 in mm	30,48 mm	L1 in Zoll	1,2 inch
Anzahl Reihen	1	Polreihenzahl	1
Bemessungsquerschnitt		Berührungsschutz nach DIN VDE 57	
	2,5 mm <sup>2</sup>	106	fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470	IP 20	Durchgangswiderstand	5,00 mΩ
Kodierbar	Ja	Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment, min.	0,4 Nm	Anzugsdrehmoment, max.	0,5 Nm
Klemmschraube	M 2,5	Schraubendreherklinge	0,6 x 3,5
Schraubendreherklinge Norm	DIN 5264	Steckkraft/Pol, max.	9,5 N
Ziehkraft/Pol. max.	8.5 N		

#### Werkstoffdaten

Isolierstoff	PBT	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 200	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-O
Kontaktmaterial	Cu-Leg	Kontaktoberfläche	verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt	48 µm Sn feuerverzinnt	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-25 ℃
Temperaturbereich Montage, max.	100 °C		

#### Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U	0,2 mm <sup>2</sup>
eindrähtig, max. H05(07) V-U	4 mm <sup>2</sup>
feindrähtig, min. H05(07) V-K	0,2 mm <sup>2</sup>
feindrähtig, max. H05(07) V-K	4 mm <sup>2</sup>
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min	n. 0,2 mm <sup>2</sup>
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4,	2,5 mm <sup>2</sup>
max.	
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1,	0,2 mm <sup>2</sup>
min.	
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1,	2,5 mm <sup>2</sup>
max.	
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø	2,8 mm x 2,4 mm



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Klemmbare Leiter	Leiteranschlussquerschnitt	Тур	feindrähtig
		nominal	0,25 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderendhülse	H0,25/12 HBL
	Leiteranschlussquerschnitt	Тур	feindrähtig
		nominal	0,34 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderendhülse	H0,34/12 TK
	Leiteranschlussquerschnitt	Тур	feindrähtig
		nominal	0,5 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 6 mm
		Empfohlene Aderendhülse	H0,5/6
	Leiteranschlussquerschnitt	Тур	feindrähtig
		nominal	0,75 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 6 mm
		Empfohlene Aderendhülse	H0,75/6
	Leiteranschlussquerschnitt	Тур	feindrähtig
		nominal	1 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 6 mm
		Empfohlene Aderendhülse	H1,0/6
	Leiteranschlussquerschnitt	Тур	feindrähtig
		nominal	1,5 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 7 mm
		Empfohlene Aderendhülse	H1,5/7
	Leiteranschlussquerschnitt	Тур	feindrähtig
		nominal	2,5 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 7 mm
		Empfohlene Aderendhülse	H2.5/7

### Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm		Bemessungsstrom, min. Polzahl	
-	IEC 60664-1, IEC 61984	(Tu=20°C)	29 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl		Bemessungsstrom, min. Polzahl	
(Tu=20°C)	26,5 A	(Tu=40°C)	25 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)		Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad	
	23 A	II/2	630 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgr	ad	Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad	
III/2	500 V	III/3	400 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad		Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad	
II/2	4 kV	III/2	6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgr	ad	Kurzzeitstromfestigkeit	
III/3	6 kV		3 x 1s mit 180 A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

E60693

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Nenndaten nach CSA**

Nennspannung (Use group B / CSA)	600 V	Nennspannung (Use group C / CSA)	600 V
Nennspannung (Use group D / CSA)	600 V	Nennstrom (Use group B / CSA)	20 A
Nennstrom (Use group C / CSA)	20 A	Nennstrom (Use group D / CSA)	5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 20	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12

#### Nenndaten nach UL 1059

	C 774 US
Nennspannung (Use group B / UL	
1059)	600 V
Nennspannung (Use group D / UL	
1059)	600 V

Zertifikat-Nr. (cURus)

Nennspannung (Use group B / UL 1059)	600 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)	600 V
Nennstrom (Use group C / UL 1059)	20 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 20
Hinweis zu den Zulassungswerten	Angaben sind Maximalwerte, Details

Zertifikat.

600 V
20 A
5 A
AWG 12

### Verpackungen

Institut (cURus)

Verpackung	Box	VPE Länge	30 mm
VPE Breite	135 mm	VPE Höhe	350 mm

### Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen	Norm	DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02 Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96			
	Prüfung	Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Raster, Materialtyp, Datumsuhr			
	Bewertung	vorhanden			
	Prüfung	Lebensdauer			
	Bewertung	bestanden			
Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit)	Norm	DIN EN 61984 Abschnitt 6.3 und 6.9.1 / 09.02			
	Prüfung	180° gedreht mit Kodierelementen			
	Bewertung	bestanden			
	Prüfung	180° gedreht ohne Kodierelemente			
	Bewertung	bestanden			



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Prüfung: Klemmbarer Querschnitt	Norm	DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.0 DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.0					
	Leitertyp	Leitertyp und Leiterquerschnitt	eindrähtig 0,5 mm²				
		Leitertyp und Leiterquerschnitt	mehrdrähtig 0,5 mm²				
		Leitertyp und Leiterquerschnitt	eindrähtig 2,5 mm²				
		Leitertyp und Leiterquerschnitt	mehrdrähtig 2,5 mm²				
		Leitertyp und Leiterquerschnitt	AWG 20/1				
		Leitertyp und Leiterquerschnitt	AWG 20/19				
		Leitertyp und Leiterquerschnitt	AWG 12/1				
		Leitertyp und Leiterquerschnitt	AWG 12/19				
	Bewertung	bestanden					
Prüfung auf Beschädigung und	Norm	DIN EN 60999-1 Abs	DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00				
unbeabsichtigtes Lösen von Leitern	Anforderung	0,2 kg					
	Leitertyp	Leitertyp und Leiterquerschnitt	AWG 28/1				
		Leitertyp und Leiterquerschnitt	AWG 28/19				
	Bewertung	bestanden					
	Anforderung	0,3 kg					
	Leitertyp	Leitertyp und Leiterquerschnitt	H05V-U0.5				
		Leitertyp und Leiterquerschnitt	H05V-K0.5				
	Bewertung	bestanden					
	Anforderung	0,7 kg					
	Leitertyp	Leitertyp und Leiterquerschnitt	AWG 14/1				
		Leitertyp und Leiterquerschnitt	AWG 14/19				
	Bewertung	bestanden					
	Anforderung	0,9 kg					
	Leitertyp	Leitertyp und Leiterquerschnitt	H07V-U4.0				
		Leitertyp und Leiterquerschnitt	H07V-K4.0				
	Bewertung	bestanden					



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Pull-Out Test	Norm		DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00					
	Anforderung		≥5 N					
	Leitertyp		Leitertyp und AWG 28/1 Leiterquerschnitt					
			Leitertyp und AWG 28/19 Leiterquerschnitt					
	Bewertung		bestanden					
	Anforderung		≥20 N					
	Leitertyp		Leitertyp und Leiterquerschnitt	H05V-U0.5				
			Leitertyp und H05V-K0.5 Leiterquerschnitt bestanden ≥50 N					
	Bewertung							
	Anforderung							
	Leitertyp		Leitertyp und Leiterquerschnitt	AWG 14/1				
			Leitertyp und Leiterquerschnitt	AWG 14/19				
			Leitertyp und Leiterquerschnitt	H07V-K4.0				
	Bewertung		bestanden					
	Anforderung		≥60 N					
	Leitertyp		Leitertyp und H07V-U4.0 Leiterquerschnitt					
	Bewertung		bestanden					
ETIM 6.0 ECLASS 9.0	EC002638 27-44-03-09	ETIM 7.0 ECLASS 9.1		EC002638 27-44-03-09				
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0		27-46-02-02				
Wichtiger Hinweis								
IDO I/ Control								
IPC-Konformität	und ausgeliefert und ent Eigenschaften in Anlehn	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 "Class2". Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.						
Hinweise	Weitere Farben auf A	Weitere Farben auf Anfrage						
	Vergoldete Kontaktob	Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage						
	Bemessungsstrom be	Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl						
	AEH ohne Kunststoffk	AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1						
	AEH mit Kunststoffkra	AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4						
	<ul> <li>Zeichnungsangabe P</li> </ul>	• Zeichnungsangabe P = Raster						
		<ul> <li>Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.</li> </ul>						
		Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfauchtigkeit von 70%, 36 Monate.						

durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### Zulassungen

Engineering-Daten
Anwenderdokumentation

Zulassungen	c <b>SN</b> us III
ROHS	Konform
UL File Number Search	E60693
Downloads	
Zulassung / Zertifikat /	
Konformitätsdokument	Declaration of the Manufacturer
Engineering-Daten	<u>STEP</u>

EPLAN, WSCAD

**OR-Code** product handling video




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


# Zeichnungen


#### Maßbild




### **Diagramm**


### Diagramm






L1+16.6

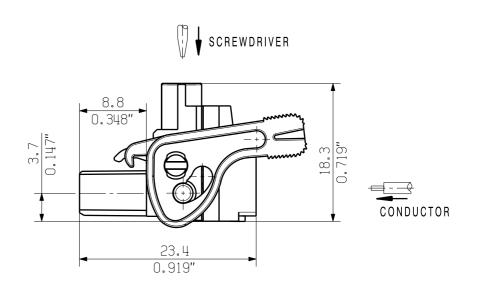

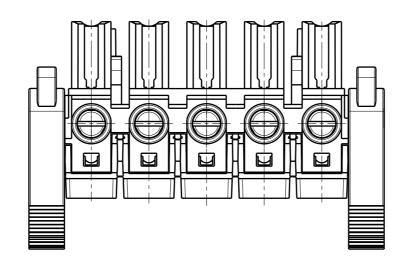



Product file: BLZ/SL7.62HP

12 83,82 3,300 11 76,20 3,000 10 68,58 2,700 9 60,96 2,400 8 53,34 2,100 45,72 1,800 6 38,10 1,500 5 30,48 1,200 4 22,86 0,900 3 15,24 0,600 2 7,62 0,300 L1 [mm] L1 [Inch] Cat.no.:

(09)

Issue no

7375

t 01 of 02 sheets

Supersedes:

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The neccessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmueller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occuring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

P=Raster/pitch shown: BLZ 7.62HP/05/180LR

General tolerance:							. Cat.no.:.				
DIN ISO 2768-mK	93941/5 24.04.17 HEI	LIS_MA	We	eidmül	ller	<b>%</b>	3 Drawing	_	97	8 1	
	Modification						Sheet	01	o f	02	S
		Date	Name								
	Drawn	24.04.201	7 HELIS_MA	BLZ 7.62HP//180LH/LF					ΙR	R	
	Responsible		KRUG_M	5-2		BUCHSEN			,		
Scale: 2:1	Checked	11.05.201	7 HELIS_MA	1		SOCKET					

LANG T

Approved

